
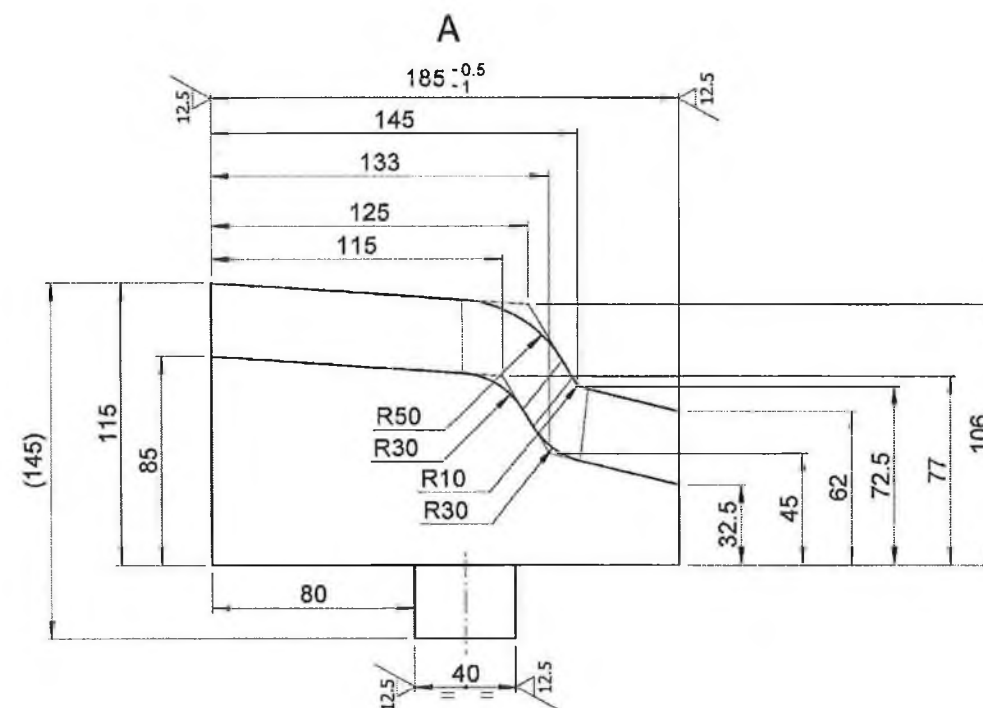
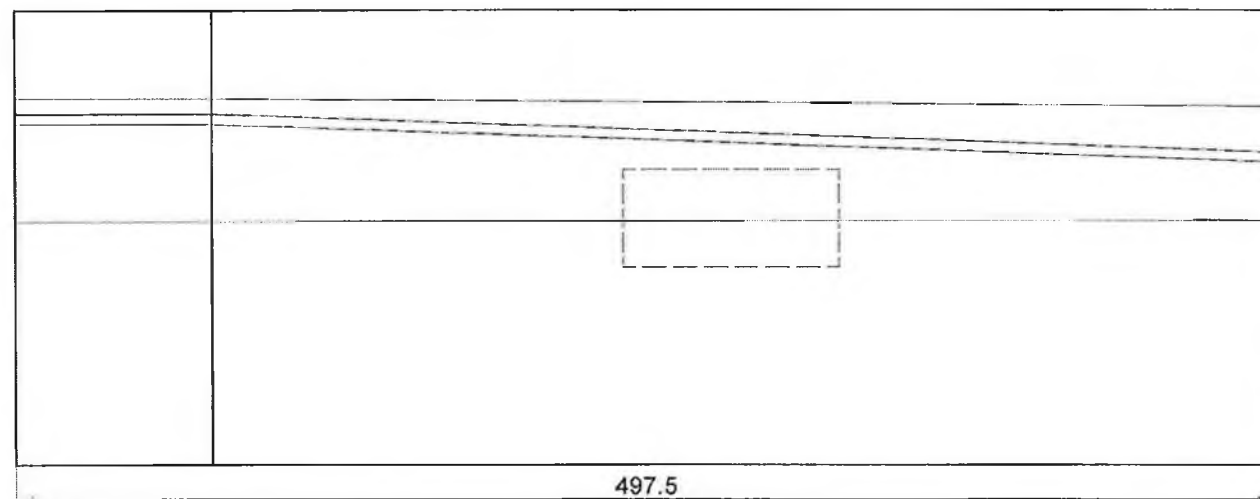
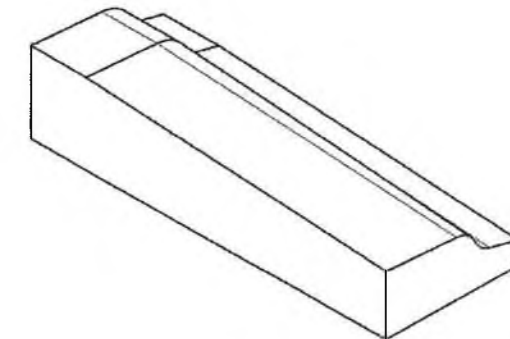


УРБС КО А-3 Р50-ОС-К11

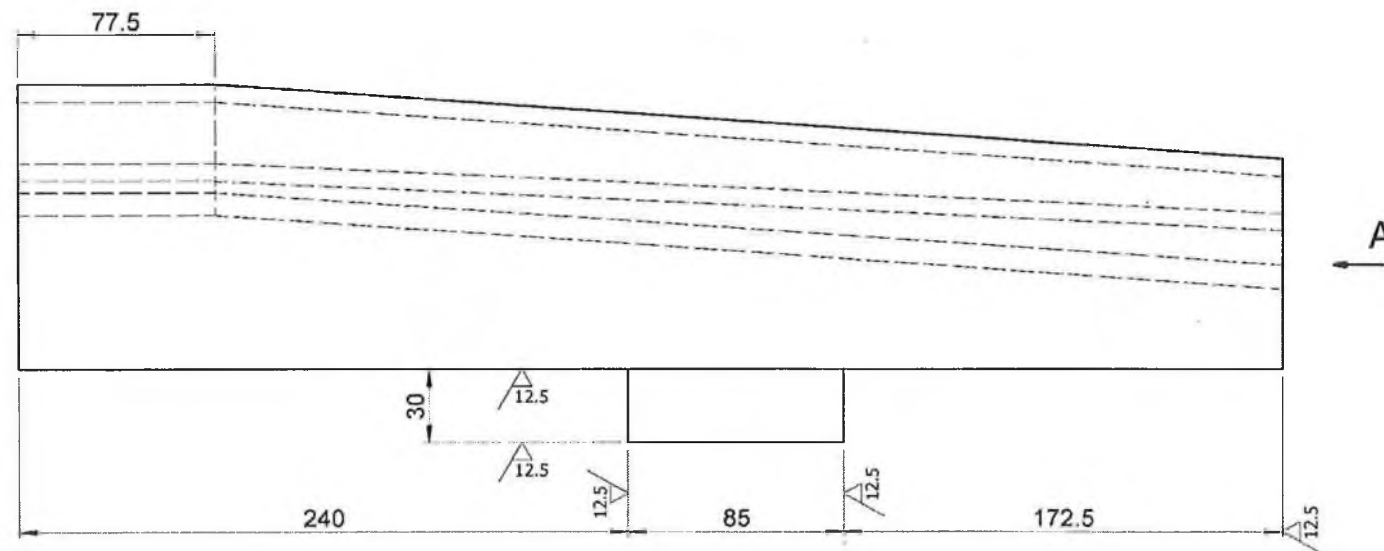

1. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий - Н14, валов - h14, остальные $\pm IT14/2$
2. Неуказанные литейные радиусы $R=3-5\text{мм.}$, литейные уклоны по ГОСТ 3212
3. Дефекты снижающие прочность отливки не допускаются
4. Отливку отжечь

					УРБС КО А-3 Р50-ОС-К11			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Отливка нижней вставки. Калибр К11. Сторона холод. Рельс Р50, клеть ОС	Лит.	Масса	Масштаб
Гл.кальбр.	Якубенко	15.05.10.14	10.14				49,1кг	1:2
Выполнил	Милованов	10.14	10.14		Чугун хромистый	Лист	Листов	
Согласов.	Моторыгин	10.14	10.14					
Согласов.	Юстус	10.14	10.14					